


OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net>

Nº Visita: JRO-15981
 Fecha: 12/11/2021
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Evolución consumo Contador: AGUA DE APORTE

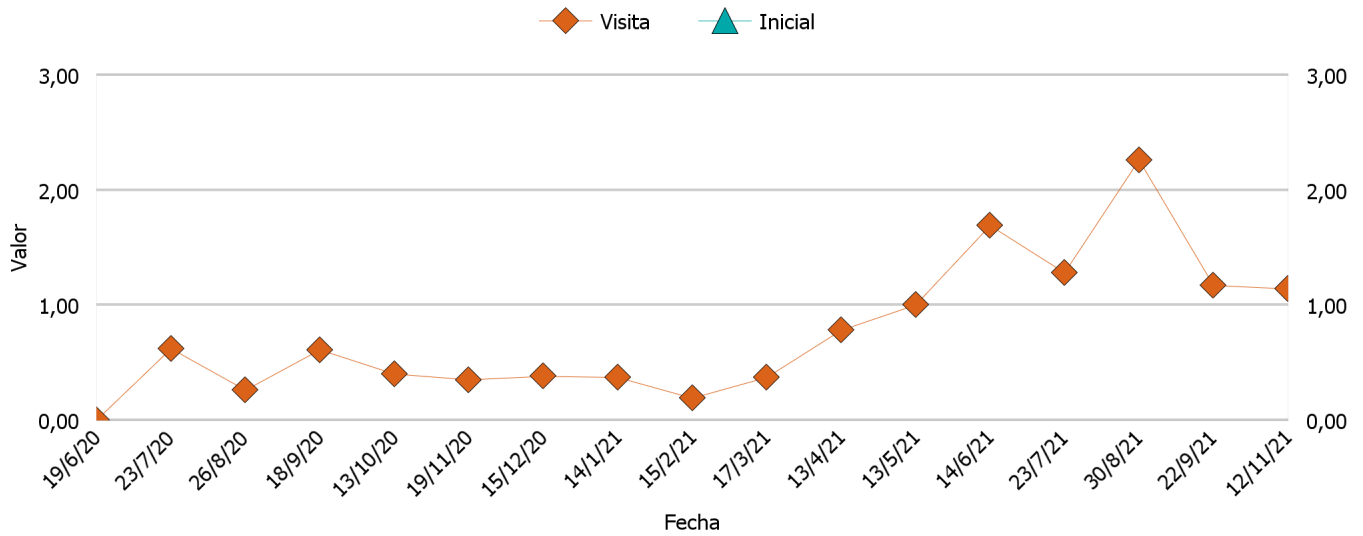

LECTURAS CONTADOR

F. Anterior	F. Actual	Días	L. Anterior	L. Actual	Días Parada	Rellenado	Consumo	Consumo m3/Día
	19/06/2020	0	0,00	27.148,00	0	0,00		0,00
19/06/2020	23/07/2020	34	27.148,00	27.169,00	0	0,00	21,00	0,62
23/07/2020	26/08/2020	34	27.169,00	27.178,00	0	0,00	9,00	0,26
26/08/2020	18/09/2020	23	27.178,00	27.192,00	0	0,00	14,00	0,61
18/09/2020	13/10/2020	25	27.192,00	27.202,00	0	0,00	10,00	0,40
13/10/2020	19/11/2020	37	27.202,00	27.215,00	0	0,00	13,00	0,35
19/11/2020	15/12/2020	26	27.215,00	27.225,00	0	0,00	10,00	0,38
15/12/2020	14/01/2021	30	27.225,00	27.236,00	0	0,00	11,00	0,37
14/01/2021	15/02/2021	32	27.236,00	27.242,00	0	0,00	6,00	0,19
15/02/2021	17/03/2021	30	27.242,00	27.253,00	0	0,00	11,00	0,37
17/03/2021	13/04/2021	27	27.253,00	27.274,00	0	0,00	21,00	0,78
13/04/2021	13/05/2021	30	27.274,00	27.304,00	0	0,00	30,00	1,00
13/05/2021	14/06/2021	32	27.304,00	27.358,00	0	0,00	54,00	1,69
14/06/2021	23/07/2021	39	27.358,00	27.408,00	0	0,00	50,00	1,28
23/07/2021	30/08/2021	38	27.408,00	27.494,00	0	0,00	86,00	2,26
30/08/2021	22/09/2021	23	27.494,00	27.521,00	0	0,00	27,00	1,17
22/09/2021	12/11/2021	51	27.521,00	27.579,00	0	0,00	58,00	1,14

Firma del Técnico

Jose Enrique Ayala Rodriguez


Firma del Cliente

Raul Seco Pablos

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net>

Nº Visita: JRO-15981
 Fecha: 12/11/2021
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Evolución consumo Contador: AGUA RECIRCULACION

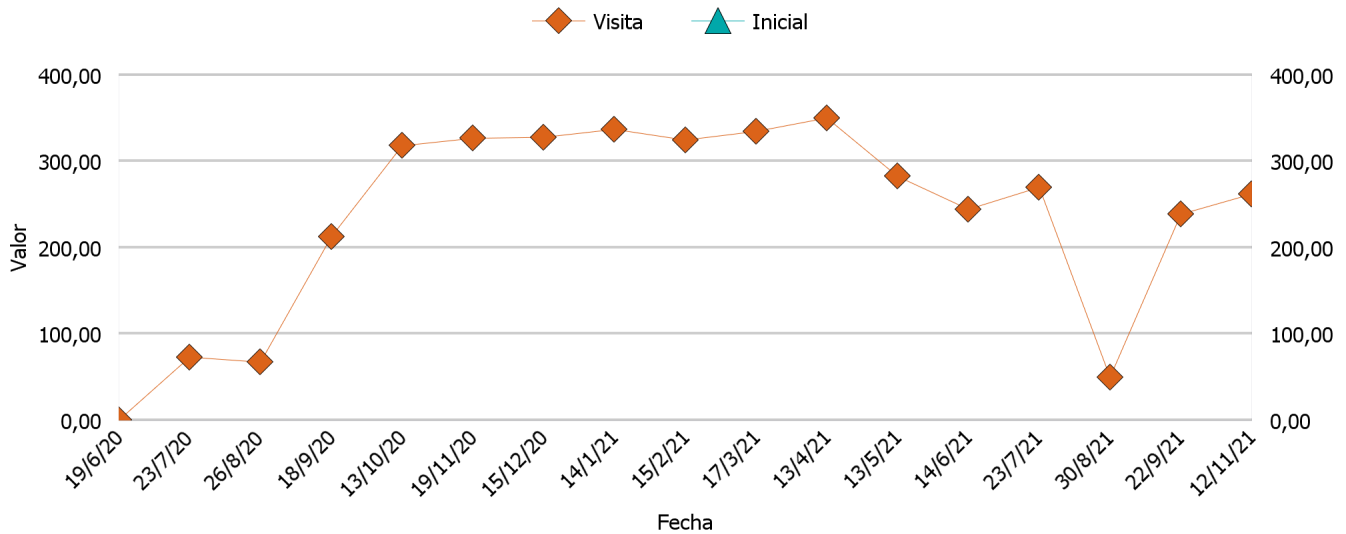

LECTURAS CONTADOR

F. Anterior	F. Actual	Días	L. Anterior	L. Actual	Días Parada	Rellenado	Consumo	Consumo m3/Día
	19/06/2020	0	0,00	173.657,00	0	0,00		0,00
19/06/2020	23/07/2020	34	173.657,00	176.136,00	0	0,00	2.479,00	72,91
23/07/2020	26/08/2020	34	176.136,00	178.417,00	0	0,00	2.281,00	67,09
26/08/2020	18/09/2020	23	178.417,00	183.303,00	0	0,00	4.886,00	212,43
18/09/2020	13/10/2020	25	183.303,00	191.250,00	0	0,00	7.947,00	317,88
13/10/2020	19/11/2020	37	191.250,00	203.332,00	0	0,00	12.082,00	326,54
19/11/2020	15/12/2020	26	203.332,00	211.853,00	0	0,00	8.521,00	327,73
15/12/2020	14/01/2021	30	211.853,00	221.959,00	0	0,00	10.106,00	336,87
14/01/2021	15/02/2021	32	221.959,00	232.344,00	0	0,00	10.385,00	324,53
15/02/2021	17/03/2021	30	232.344,00	242.379,00	0	0,00	10.035,00	334,50
17/03/2021	13/04/2021	27	242.379,00	251.831,00	0	0,00	9.452,00	350,07
13/04/2021	13/05/2021	30	251.831,00	260.301,00	0	0,00	8.470,00	282,33
13/05/2021	14/06/2021	32	260.301,00	268.117,00	0	0,00	7.816,00	244,25
14/06/2021	23/07/2021	39	268.117,00	278.637,00	0	0,00	10.520,00	269,74
23/07/2021	30/08/2021	38	278.637,00	280.521,00	0	0,00	1.884,00	49,58
30/08/2021	22/09/2021	23	280.521,00	286.006,00	0	0,00	5.485,00	238,48
22/09/2021	12/11/2021	51	286.006,00	299.361,00	0	0,00	13.355,00	261,86

Firma del Técnico

Jose Enrique Ayala Rodriguez


Firma del Cliente

Raul Seco Pablos

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net>

Nº Visita: JRO-15981
 Fecha: 12/11/2021
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Evolución consumo Contador: HORAS GENERADOR

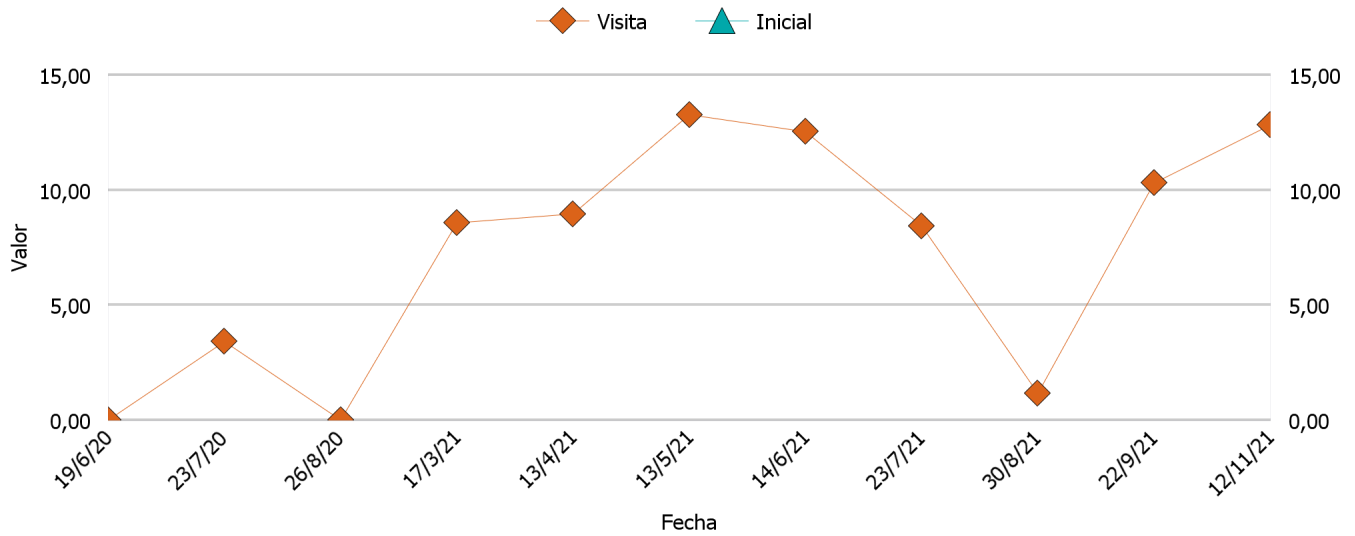

LECTURAS CONTADOR

F. Anterior	F. Actual	Días	L. Anterior	L. Actual	Días Parada	Rellenado	Consumo	Consumo m3/Día
	19/06/2020	0	0,00	4.234,00	0	0,00		0,00
19/06/2020	23/07/2020	34	4.234,00	4.350,00	0	0,00	116,00	3,41
23/07/2020	26/08/2020	34	4.350,00	4.421,00	0	0,00		0,00
26/08/2020	17/03/2021	203	4.421,00	6.161,00	0	0,00	1.740,00	8,57
17/03/2021	13/04/2021	27	6.161,00	6.403,00	0	0,00	242,00	8,96
13/04/2021	13/05/2021	30	6.403,00	6.801,00	0	0,00	398,00	13,27
13/05/2021	14/06/2021	32	6.801,00	7.202,00	0	0,00	401,00	12,53
14/06/2021	23/07/2021	39	7.202,00	7.531,00	0	0,00	329,00	8,44
23/07/2021	30/08/2021	38	7.531,00	7.575,00	0	0,00	44,00	1,16
30/08/2021	22/09/2021	23	7.575,00	7.812,00	0	0,00	237,00	10,30
22/09/2021	12/11/2021	51	7.812,00	8.466,00	0	0,00	654,00	12,82

Firma del Técnico

Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente

Raul Seco Pablos